

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС
Macerator TRm-400L1



Канализационная насосная установка Macerator TRm-400L1, артикул 34302

НАЗНАЧЕНИЕ


Канализационная насосная установка Macerator TRm-400L1 предназначена для перекачивания бытовых сточных вод, в которых допускается содержание фекалий, туалетной бумаги, а также стандартных жидкостей для очистки бытовых приборов. Данная модель используется для перекачивания сточных вод от унитазов, писсуаров, биде, раковин, умывальников, душевых кабин, которые находятся ниже уровня коллектора канализационной системы, а также в местах, где нет возможности организовать канализацию самотеком. Вертикальный сброс возможен на высоту до 6,5 м, горизонтальный до 60 м.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Канализационная насосная установка Macerator TRm-400L1 выполнена из легко моющегося пластика. Внутри корпуса установлен фекальный насос с измельчителем из нержавеющей стали и поплавковый механизм автоматического включения/выключения насоса. Канализационная насосная станция имеет три основных входа и один optionalный: 1 – вентиляционное отверстие насоса с угольным фильтром; 2 – выходное отверстие, которое осуществляет отвод сточной воды в канализацию и оборудованное обратным клапаном. В комплект поставки входит патрубок, который может иметь диаметры 25/32/40 мм. 3 – optionalное отверстие диаметром 40 мм, для подключения дополнительного источника сточных вод; 4 – вход для кондиционирования воздуха; 5 – основной вход диаметром 100 мм для подключения унитаза; 6 – два отверстия для присоединения умывальников, душевых кабин, биде и писсуаров, диаметры которых 40 мм. Оборудованы обратными клапанами. Под крышкой находится электромеханический микровыключатель который включает, либо отключает насос в зависимости от уровня воды в накопительном бачке станции. Электродвигатель насоса оснащен термозащитой, которая отключает его при повышении температуры выше критической (например, в случае заклинивания, засора, при перекачивании слишком горячей воды и т.п.). Повторное включение происходит автоматически через 30–60 минут. Если причина перегрева двигателя насоса не устранена, цикл повторяется до выхода станции из строя.




ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНİТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

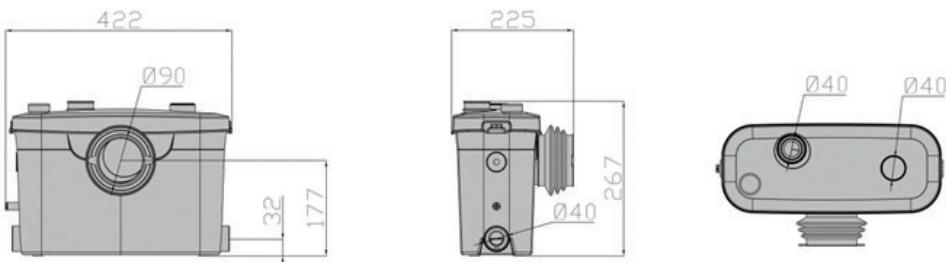

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Сточная вода из бытовых санитарно-технических приборов через основной, боковые и верхний, опциональный входы попадает в накопительный бачок канализационной насосной станции. Обратные клапаны предотвращают обратный ток сточных вод. По мере заполнения внутреннего пространства насосной станции, жидкость давит на мембрану механизма автоматического включения/выключения С, который запускает насос D. В верхней части насоса установлен измельчитель Е для дробления включений, содержащихся в жидкости, поступающей на рабочее колесо F и далее в выходной патрубок G. Измельчитель защищает рабочее колесо насоса от заклинивания, а систему слива от засора. Насос выключается, когда уровень жидкости падает и давление на мембрану исчезает.

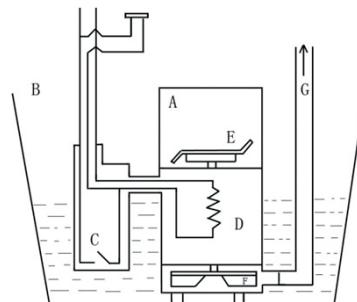


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Мощность	400 Вт
Номинальная частота вращения двигателя	2800 об/мин
Максимальный напор (по вертикали)	6,5 м
Максимальная производительность	100 л/мин
Максимальная длина горизонтального сброса	65 м
Максимальный входной поток	28 л/мин
Максимальная температура перекачиваемой жидкости	80 °C
Температура окружающей среды	+1 ... +40 °C
Встроенная термозащита двигателя, температура срабатывания теплового реле	100 °C
Длина электрического кабеля	1,8 метра с вилкой
Тип кабеля	3 x 0,75 мм ²
Параметры электрической сети	220~240V/50 Hz
Потребляемый (номинальный) ток	1,6 А
Класс защиты корпуса	IPX4
Класс защиты электродвигателя	IPX8
Класс изоляции электродвигателя	Класс В
Емкость пускового конденсатора	10 мкФ
Уровень шума	30~45 дБ
Вес нетто	5,5 кг
Вес брутто	6 кг

ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота, м

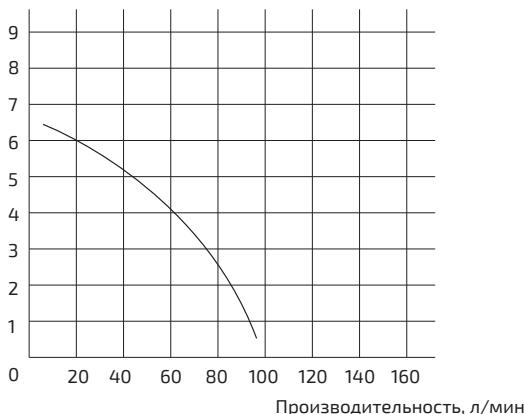

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка, контрольные осмотры и техническое обслуживание канализационной насосной станции должны производиться квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с руководством по монтажу и эксплуатации. Необходимо исключить возможность поражения электрическим током. Подключение станции к электросети должно производиться квалифицированным электриком в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».





- ✓ При проведении любых работ по монтажу и техническому обслуживанию станции необходимо отключить электропитание.
 - ✓ Станцию следует подключить к питающей электросети через устройство защитного отключения (УЗО) с током отсечки не более 30 мА.
 - ✓ Запрещается эксплуатация станции без заземления.
- Станция должна быть установлена таким образом, чтобы к ней и электрической розетке был обеспечен свободный доступ для контроля и технического обслуживания. Место установки розетки должно быть защищено от брызг воды. Запрещается удлинять электрокабель наращиванием, а также эксплуатировать станцию с поврежденным электрокабелем.

Подключение к унитазу

Основной вход насосной станции диаметром 100 мм присоединяется к унитазу с помощью муфты, которая установлена на насосе. Смажьте выпуск унитаза жидким мылом, наденьте на него хомут 5 и свободный край муфты. Выровняйте их, и при помощи отвёртки, зажмите муфту на унитазе по краю хомутом. Максимальное расстояние до унитаза не должно превышать 150 мм.

Подключение к боковым выходам (душевая кабина/умывальник/ра- ковина)


Для присоединения к боковым входам используйте патрубки 2 и хомуты 4. Горизонтальные участки трубопроводов стороны насосной станции должны иметь уклон не менее 2%. Неиспользуемые входы закройте пробками-заглушками 3, предварительно смазав их жидким мылом. При присоединении к станции душевой кабины, расстояние от верхней точки сливного отверстия поддона кабины до плоскости, на которой установлена канализационная станция, должно быть не менее 13 см. На выходе душа необходимо установить сетчатый фильтр для сбора волос. Если требуется заглушить подключение к унитазу, то используйте заглушку 7 и хомут 5.

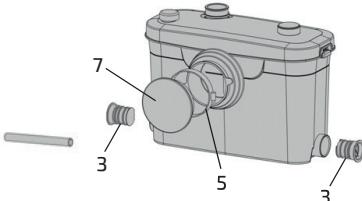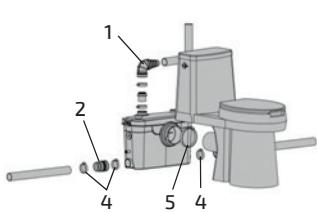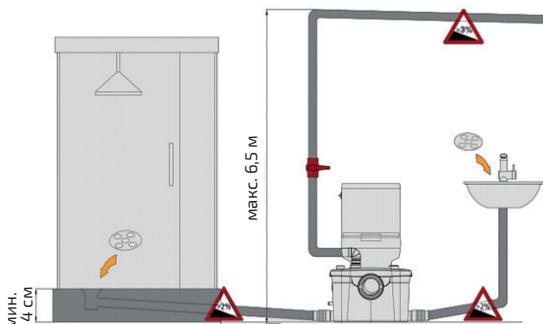


Подключение к общей канализации

Для соединения насосной станции с напорным трубопроводом используйте угловой патрубок 1, повернув его в нужном направлении и закрепив хомутами 4. При монтаже напорной магистрали необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

- вертикальный участок трубопровода всегда должен предшествовать горизонтальному, если требуется комбинированная система;
- горизонтальные участки, по которым сточные воды перемещаются от насосной станции к канализационному стояку, обязательно должны иметь уклон в сторону стояка минимум 3%;
- на горизонтальных участках не допускаются подъемы и провисы;
- все изгибы трубопровода должны быть плавными. Каждый поворот уменьшает длину откачивания по горизонтали примерно на 1 м;
- напорный трубопровод должен иметь отдельное соединение с канализационным стояком и не должен совмещаться ни с какими другими сливными трубами;
- при пользовании канализационной системой в условиях отрицательных температур, необходимо обеспечить надежную теплоизоляцию насосной станции и трубопроводов;
- если сливная труба имеет длину более 10 м, то для присоединения следующего участка трубопровода необходимо использовать трубу диаметром на одну ступень больше (например, если на первых 10 м была использована труба диаметром 32 мм, то далее следует использовать трубу диаметром 40 мм);

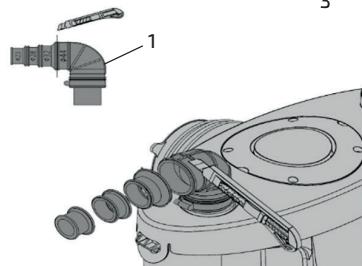


- обязательно следует учитывать диаметр, длину, количество стыков, количество поворотов трубопровода, а также количество подключенных сантехнических приборов;
- в нижней точке вертикального трубопровода рекомендуется установить слив для возможности легкого демонтажа и обслуживания.

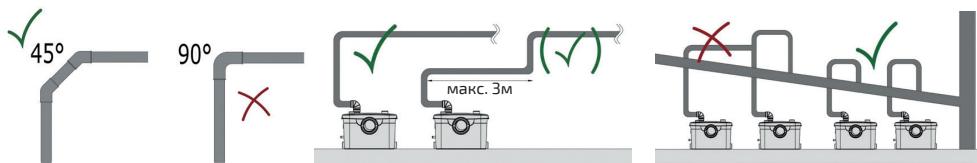

Соотношение длины и высоты откачки

Протяженность горизонтального участка выводного трубопровода может максимально достигать 80 м, при длине вертикального участка до 2 м. Каждые последующие 2 м вертикального участка будут сокращать дальность перемещения откачиваемой сточной воды приблизительно на 10 м. Уклон горизонтального участка в сторону канализационного стояка должен быть не менее 3%.

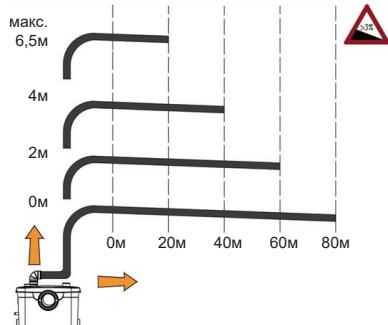


Чтобы проверить герметичность соединений, подайте воду ко всем подключенными к станции сантехническим приборам. Спустите один раз воду и убедитесь в том, что станция автоматически включилась и после работы в течение 10–20 секунд отключилась. Время отключения станции зависит от высоты откачивания. Если по истечении 30 секунд станция продолжает работать, необходимо убедиться в том, что канал откачивания не пережат и не засорен, а также в том, что вентиляционное отверстие на крышке корпуса станции не перекрыто.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Канализационный насос	1 шт.
Технический паспорт	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Присоединительные фитинги	1 компл.

Состав комплекта присоединительных фитингов:

- 1 - угловой ступенчатый напорный патрубок с обратным клапаном (1 шт.);
- 2 - входной патрубок (2 шт.);
- 3 - заглушка (2 шт.);
- 4 - хомут Ø32-50 мм (7 шт.);
- 5 - хомут Ø90-120 мм (1 шт.);
- 6 - прокладки (2 шт.);
- 7 - заглушка/крышка впускного отверстия унитаза (1 шт.).

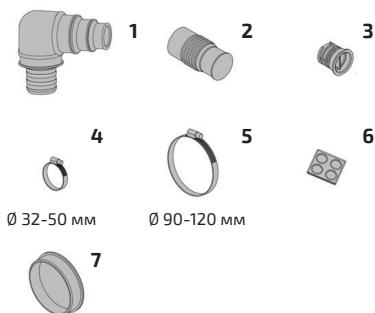

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукция должна храниться на складах поставщика или потребителя в упаковке завода-изготовителя в закрытом помещении или под навесом согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69. Продукция, упакованная на заводе-изготовителе в картонные коробки, может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. При погрузке, транспортировке и хранении продукцию следует оберегать от механических нагрузок и повреждений, а также его защитного покрытия.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа), производится в порядке, установленном Законами Российской Федерации от 22 августа 2004 г. 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во исполнение указанных законов.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продукция изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией завода-изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 24 месяца, от даты продажи, указанной в транспортных документах. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных нарушениями правил монтажа и эксплуатации;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.



Официальный представитель производителя в РФ и компания уполномоченная принимать претензии: ООО «ДРАМИНА», адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8, литера А, пом. 6-Н, тел.: +7 931 363 78 25.

Завод-производитель: NINGBO HOMAC ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. ADDRESS: NO.369 SOUTH DONGSHAO, JIANGBEI DISTRICT, NINGBO, CHINA по заказу ГК «Санрикс» тел. +7 (812) 336 75 85, www.sanriks.ru

